



Rozvodná sústava: 1 NPE, AC. 50 Hz, 230 V/TN-S
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41
čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
čl. 415.2: Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Poznámka :
– inštalácia bude uložená na povrchu v plastových lištách

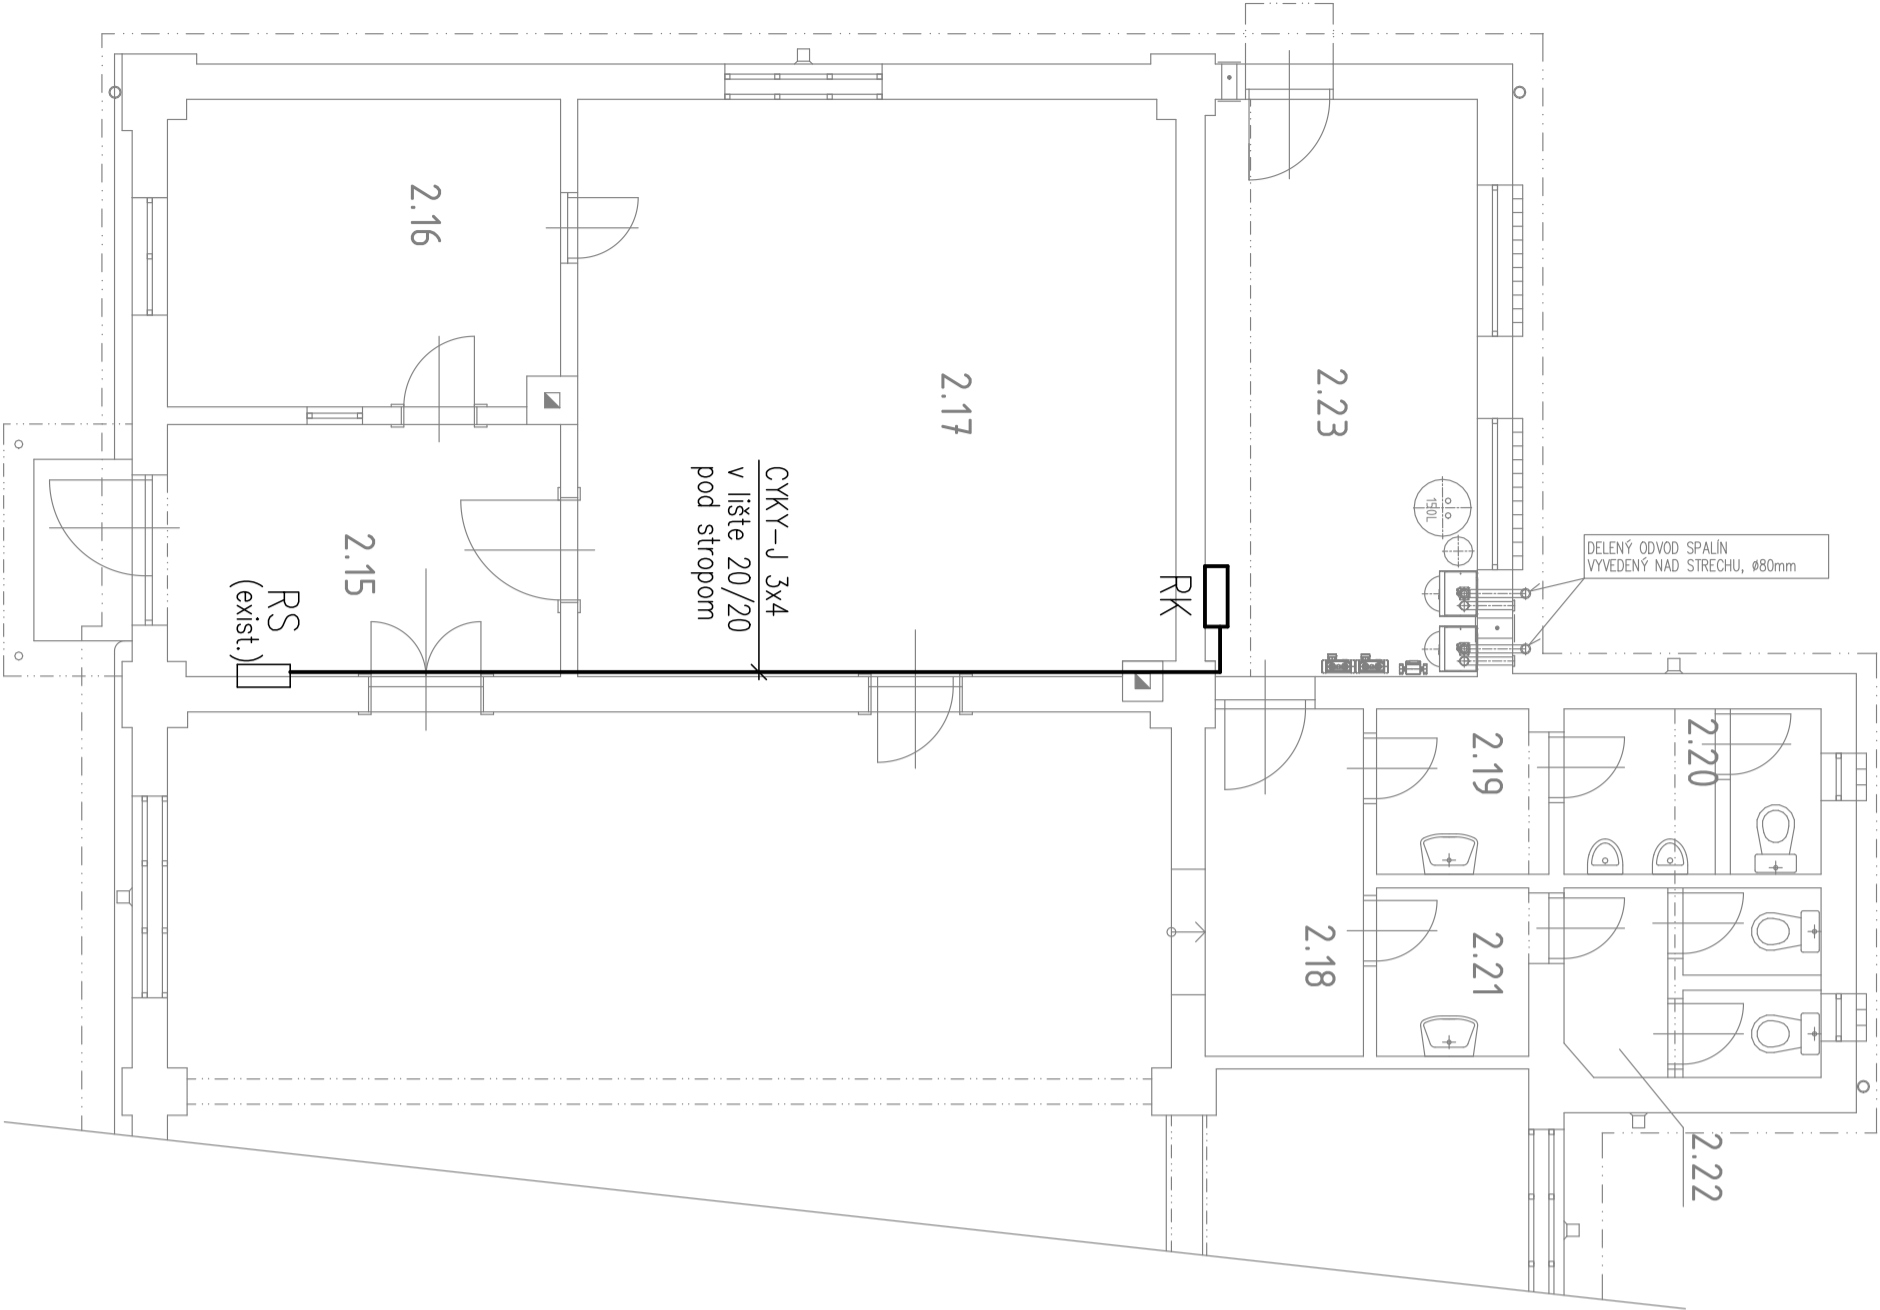

<div><div></div><div>PRO-ING RUŽOMBEROK</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div></div>			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : P pre SP
	Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 08. 2019
MIESTO STAVBY: Liptovská Teplá			FORMÁT : 2 A4
INVESTOR : Obec Liptovská Teplá			MIERKA : 1:75
ZÁK. č. : 9049			
STAVBA : REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA			
OBJEKT :			
OBSAH	: Situčné schéma rozvodu		Č. VÝK.: 1